


UWAGI:

1. Skrzyżowania istniejącego kabla YAKY 4x120² z projektowaną jezdnią oraz przyłączami kanalizacji ściekowej i podjazdami do poszczególnych posesji osłonić dwudzielnymi rurami ochronnymi typu "AROT-a" ø 110
2. Przekładanie odcinka kabla od złącza ZK3a w kierunku działki 13/12 powoduje wydłużenie trasy kabla. Kbel na tym odcinku należy przedłużyć o 15m.

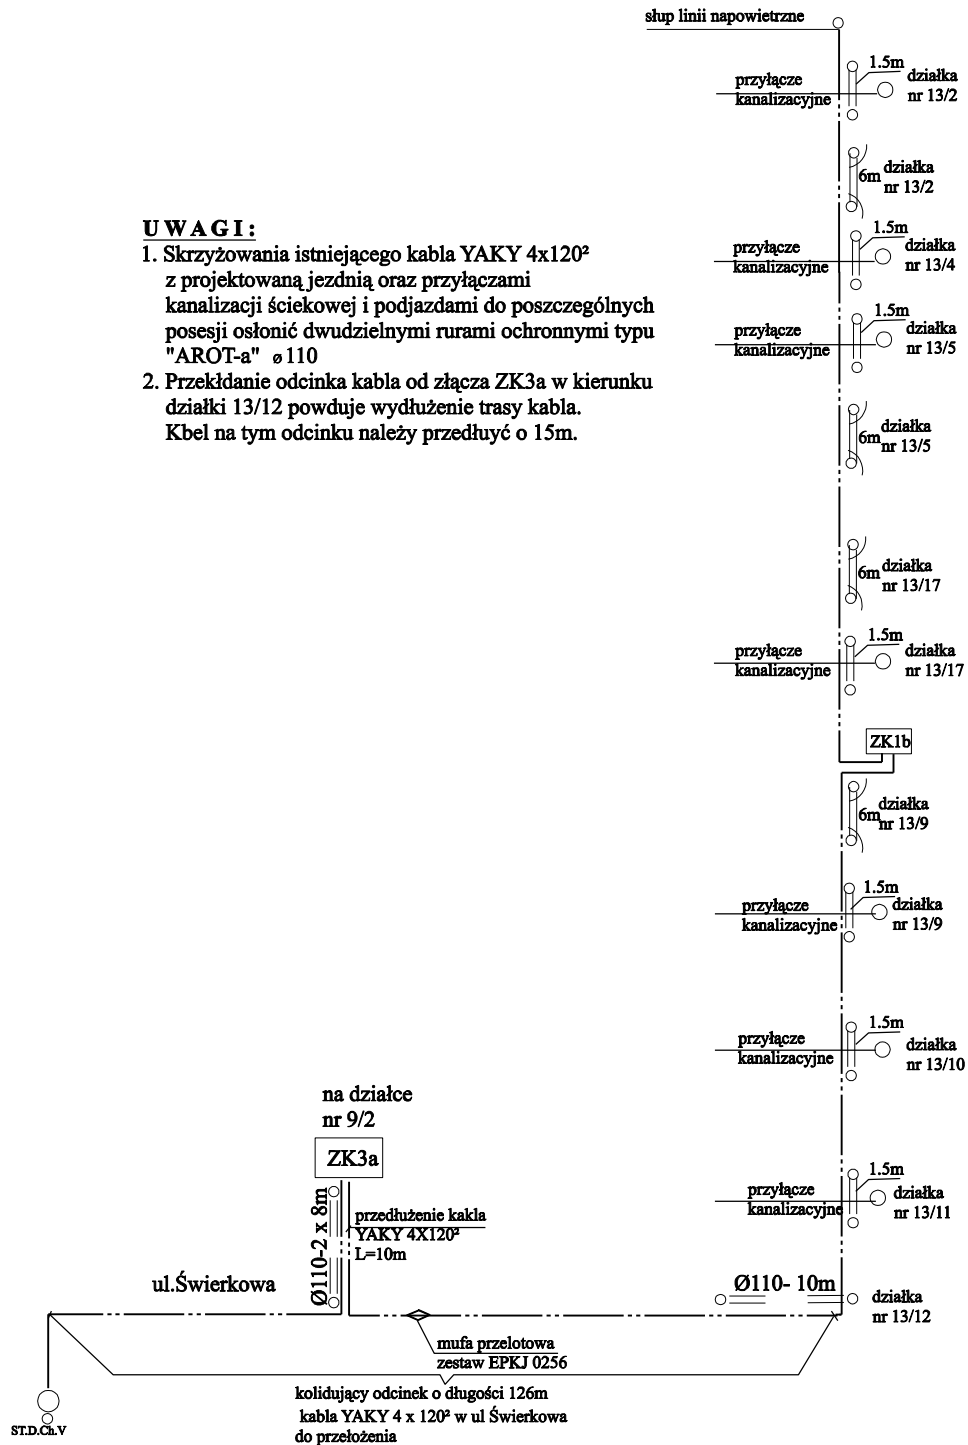

projektant	podpis		rys.nr 3/1
Marian Chmielewski		ARKUSZ 1	Data 01.2010
Zadanie: Przebudowa istniejącego uzbrojenia energetycznego w m. Dąbrowa Chełmińska		Tytuł. schemat jednokreskowy przebudowy w ul Świerkowa	
		SKALA	